


Módulo llamada de baño / Bathroom call module

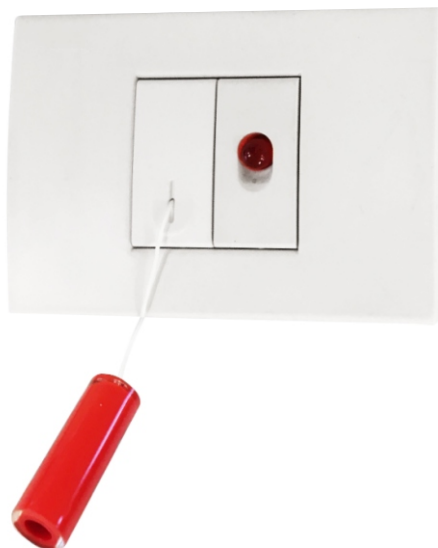

El módulo de llamada de baño UW-14 ha sido diseñado para su instalación en baños asistidos, especialmente en residencias geriátricas.


Mediante un tirador de 1,6m permite activar un rojo en el pasillo y un indicador de tranquilización en el propio UW-14. La central UC-102 también recibirá una notificación.

La llamada solo se puede cancelar mediante el secundario UC-104.

The UW-14 bathroom call module has been designed for installation in assisted bathrooms, especially in elderly homes.

By using a 1.6m pull cord, it can activate a red light in the corridor and a reassurance indicator on the UW-14 itself. The UC-102 control unit will also receive a notification.

The call can only be cancelled via the secondary UC-104.

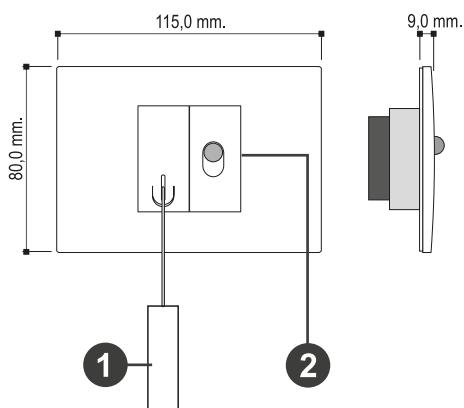


- 1** Tirador para activación de llamada
Call activation pull cord
- 2** Indicador luminoso de tranquilización
Reassurance indicator

Instalar el tirador de baño a una altura aproximada de 1.7 m sobre el pavimento terminado, de forma que el extremo del cordón quede a unos 10 cm del suelo, conforme a la recomendación de ISO 21542 para dispositivos de llamada accesibles.


Install the bathroom pull cord at an approximate height of 1.7 m above the finished floor level, so that the end of the cord is about 10 cm from the floor, in accordance with the ISO 21542 recommendation for accessible call devices.

Accesorios de montaje / Mounting accessories




UW-84

Caja de superficie
Surface back box



UW-94

Fondo para empotrar
para tabique macizo
Flush mounted
back box for solid walls





UW-74



Fondo para empotrar en
tabique hueco
Flush mounted back
box for cavity wall

Conexionado / Wiring

SECUNDARIO BAÑO INDEPENDIENTE UC-140
INDEPENDENT BATHROOM SUBSTATION UC-140

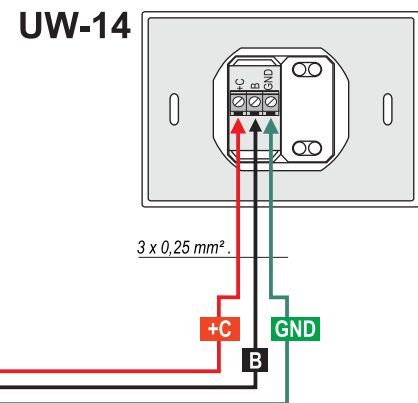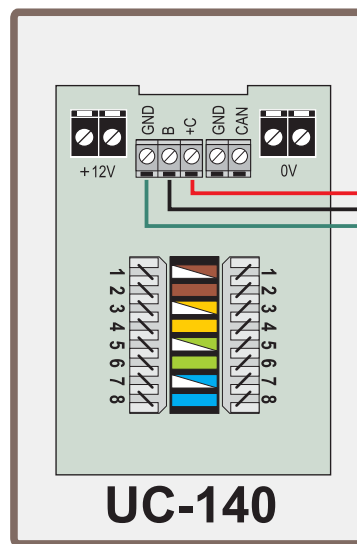

SECUNDARIO HABITACION UC-104
BATHROOM SUBSTATION UC-104

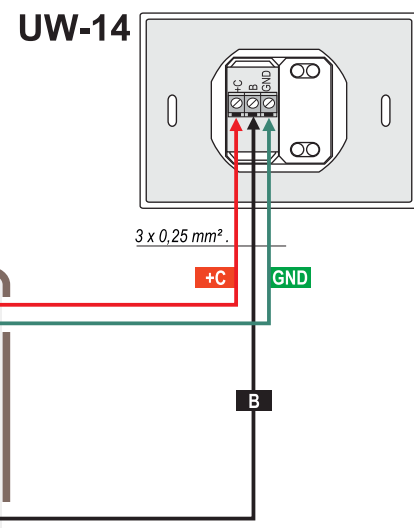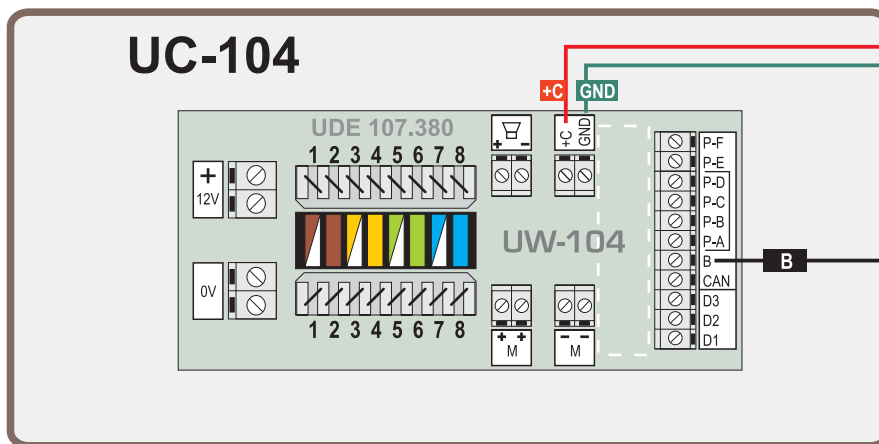**NOTA:**

El secundario de llamada de baño UW-14 debe instalarse en conformidad a lo indicado en el "Reglamento de baja tensión" (MIE BT 024) o normativa equivalente en el país destino

NOTE:

Bathroom call module (UW-14) has to be installed according to regulations (MIE BT 024) or according to equivalent norms in the country of destination